ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι ελάχιστες αγκυρώσεις αντίδρασης στην θύρα τον καλώδιον είναι 0ca-s2, d2, a2.
- Τα ενδοδαπέδια κουτιά είναι κοινά για τις λήψεις τον ισχύρων και ασθενών ρευμάτων εκτός αν οριζεται διαφορετικα.
- Οι αριθμοί θεσεις τον ενδοδαπεδιων κουτιων φαινονται στα σχεδια ισχυρων ρευματων - κινηση.
- Για τα μεγεθη και τα στοιχεια τον κατανεμητων τηλεφωνων - data (TEL-DATA RACKS) καθος και για τα κεντρικα καλωδια διανομης του βλεπε διαγραμμα τηλεφωνων - data

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- **ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΨΕΥΔΟΟΡΟΦΕΣ :**
  ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΨΕΥΔΟΟΡΟΦΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΡΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ. ΕΝΩ ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (ΑΠΛΑ Η ΠΟΛΛΑΠΛΑ) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.
- **ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΑΠΕΔΑ**
  Η ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΨΕΥΔΟΔΑΠΕΔΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ Η ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (ΑΠΛΑ Η ΠΟΛΛΑΠΛΑ) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.
  ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ - ΚΕΒΑΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ.
  Η ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΧΥΤΑ ΔΑΠΕΔΑ (ΜΠΕΤΟΝ) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΗΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ. ΟΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ - ΚΕΒΑΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΣΥ ΤΟΥΣ.
- **ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ**
  Οι ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΕΥΘΕΙΣ Η ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΑΓΥ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.
  Οι ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80x80mm.
- **ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΞΥΛΟΠΟΙΙΑΣΤΟΣ**
  Οι ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΛΕΙΟΥΣ ΕΙΣΟΔΕΡΜΑ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΩΣΗΣ CONFLEX ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΞΥΛΟΠΟΙΗΣΗ.
  ΟΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP54. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LEGRAND PLEXO, ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80x80mm. ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΑΓΥ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΔΟΚΟΙ - ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ) ΕΦ' ΟΣΟΝ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΞΥΛΟΠΟΙΗΣΗ.
  ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ, ΑΥΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΦ' ΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΕΣΟΧΗ (ΙΣΟΤΙΑ ΜΕ ΠΗΧΑΚΙ) ΣΤΟ ΞΥΛΟΠΟΙΗΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΞΥΛΟΠΟΙΗΣΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ F.C.U. ΛΕΤΕΣ. ΓΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.
- ΣΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΟΔΕΥΣΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ
- Οι ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ACCESS POINT ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΟΨΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΑΡΩΝ

- Οι ΣΧΑΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ, ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΕΘΟΥΝ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΧΑΡΑ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΝΙΕΣ (STRAPS).
- ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΩΝ ΣΣΧΑΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 35 ΜΜ Η 60 ΜΜ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.
- ΟΙ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΘΟΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Υ.ΚΑ ΕΠΙΡΡΙΣΟΥΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
- Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΛΕΙΑ (ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΕΖΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ).
- ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ, ΔΙΑΒΑΣΗΡΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ, ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΚΛΠ. Η ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΕΣΧΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ, ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.
- ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΥ ΤΩΝ ΣΣΧΑΡΩΝ ΚΑΘΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΧΛΙΕΣ.
- Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΣΧΑΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΒΡΑΧΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ "ΚΟΧΛΟΠΛΕΞ" ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ.
- Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 50% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 1.5 M.
- ΣΤΟΥΣ ΟΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ.
- ΣΕ ΧΥΤΑ ΔΑΠΕΔΙΑ (ΜΠΕΤΟΝ) ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ. ΟΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ - ΚΕΒΑΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΣΥ ΤΟΥΣ.

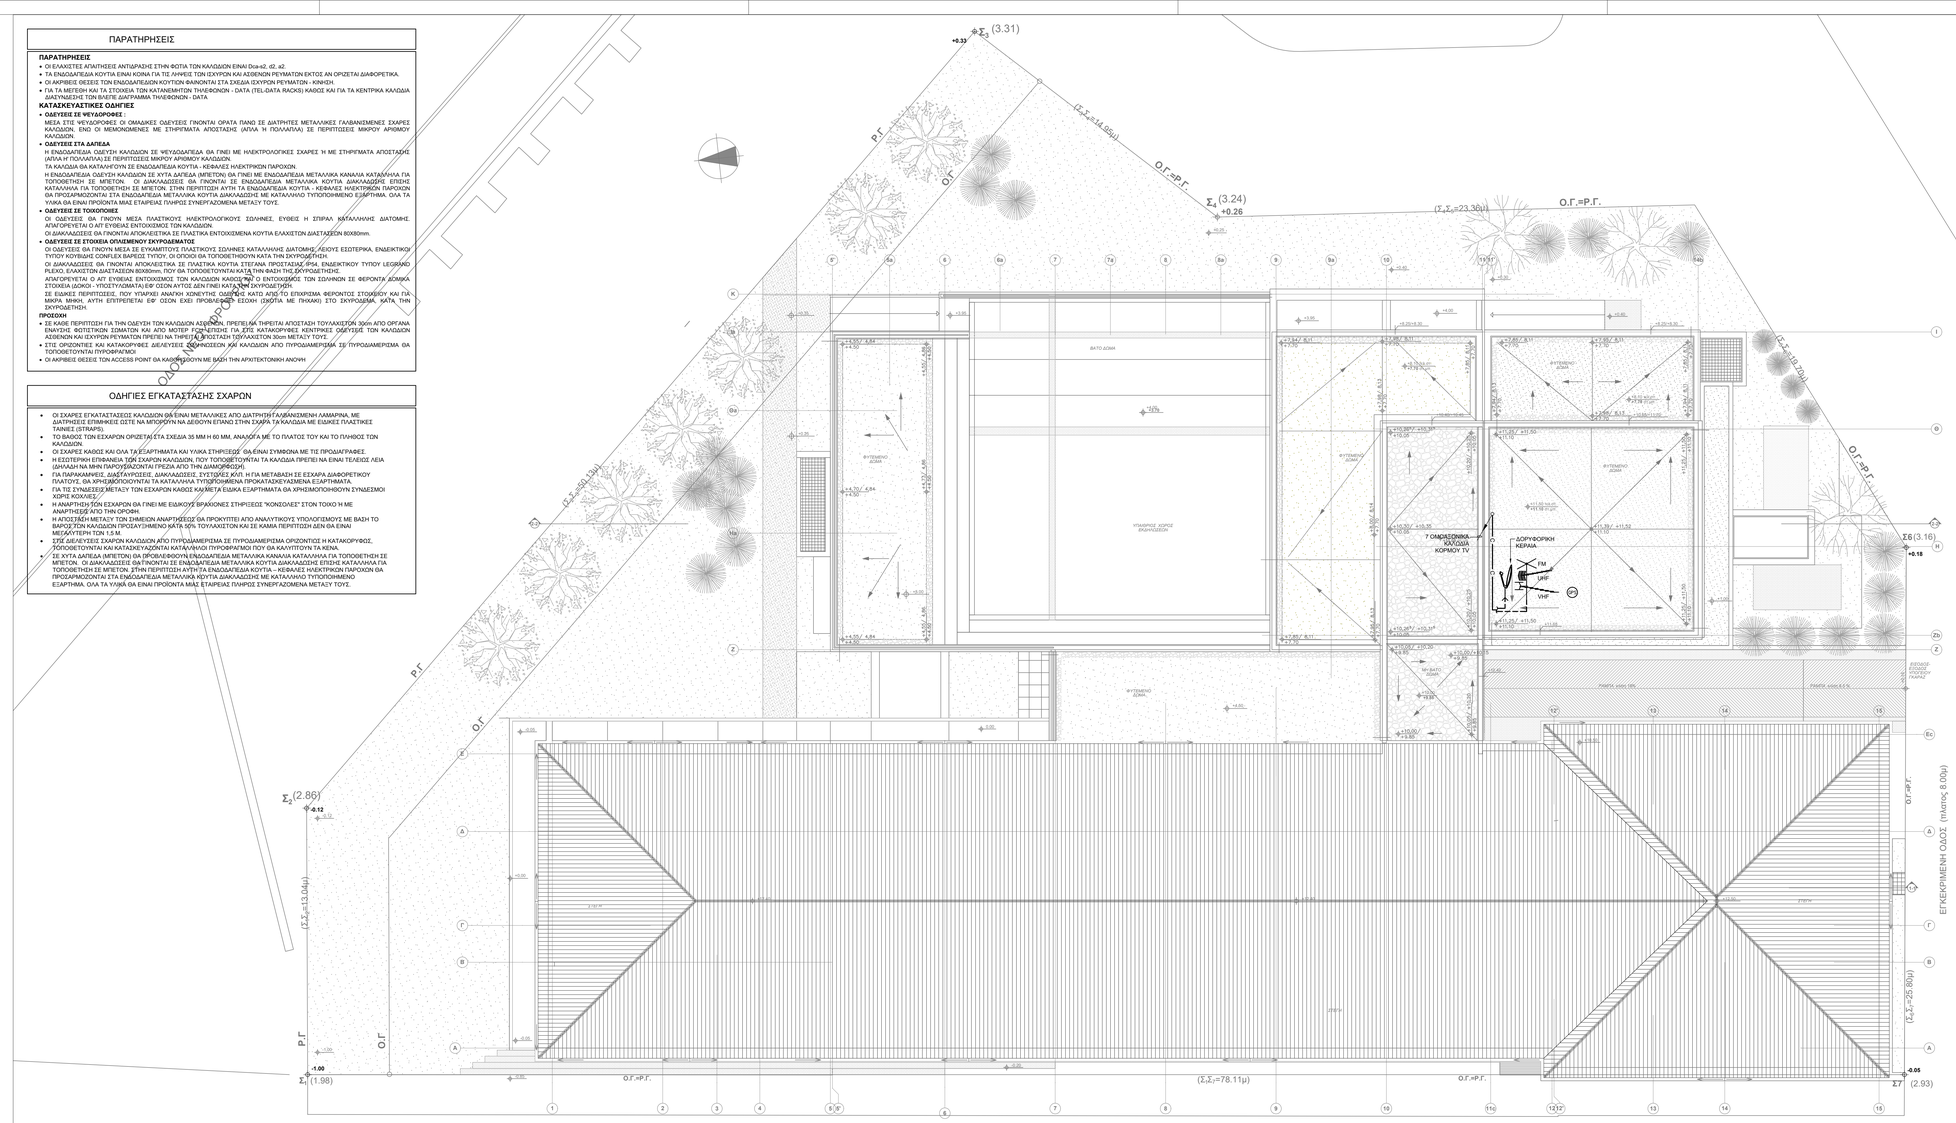

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

———	ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
– – – –	1 ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ R-TV
—C—	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΟΡΜΟΥ TV
· · ·	ΔΙΚΤΥΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ
—Cf	ΛΗΨΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Cat5a
—Cd	ΛΗΨΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ DATA Cat5a
—R	ΠΡΙΖΑ R-TV-SAT
	ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΟΤΕ
TK	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
TDR	ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (TEL-DATA RACK)
AP	ΛΗΨΗ RJ-45 / Cat6a ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ACCESS POINT) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ
	ΡΟΛΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΙΑΣ ΟΨΕΩΣ
	ΡΟΛΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ
	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟΙ ΜΑΝΑ
GPS	ΔΕΚΤΗΣ GPS
200x35	ΣΧΑΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
	ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ.
	ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : **ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ε.Α.Σ.Κ.**

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ : 9η ΠΑΡΟΔΟΣ Δ. ΘΕΟΤΟΚΗ , ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΛΑΔΑ - Ο.Τ. 379 , ΚΕΡΚΥΡΑ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** — ΗΜ.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : **ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΩΝ-ΣΤΕΓΩΝ**
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΟΔΙΩΣΗ — ΔΚΑ-05
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ : Σ.ΚΟΛΟΒΟΥ, Ε. ΝΤΟΥΜΑ, Χ. ΣΟΥΛΛΙΩΤΗ, Φ. ΓΕΡΟΝΤΑΝΟΣ.	ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.	Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι. ΜΑΡΜΑΣ	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Ν. ΔΕΡΕΚΑΣ		

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ Η-Μ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ 115 28 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ/FAX: 210 69 11 714
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 23 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 33 - ΣΠΗΛΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 292
ΑΘΗΝΑ 210 96 18 682 - 210 29 4111 FAX: 210 69 11 714
ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΦΜ: 095254718

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 41528
Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 19 ΑΘΗΝΑ 115 28 - email: konpet@otenet.gr
ΤΗΛ. 210 69 29 411 - 210 7225 033 FAX: 210 69 11 714
ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Φ.Μ.: 040097371